
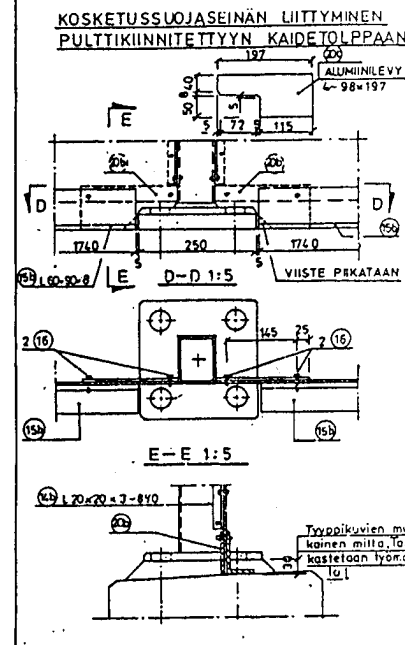
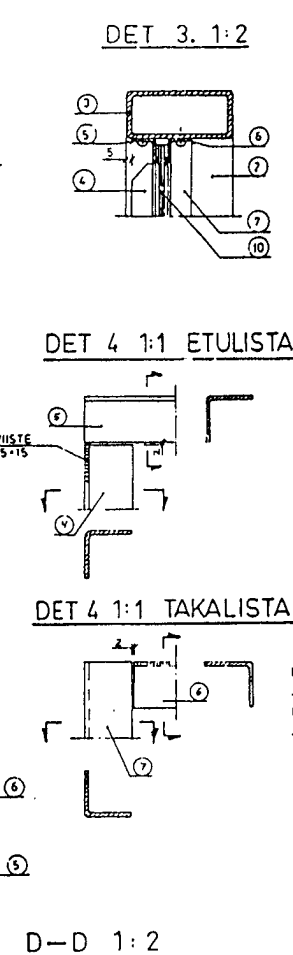
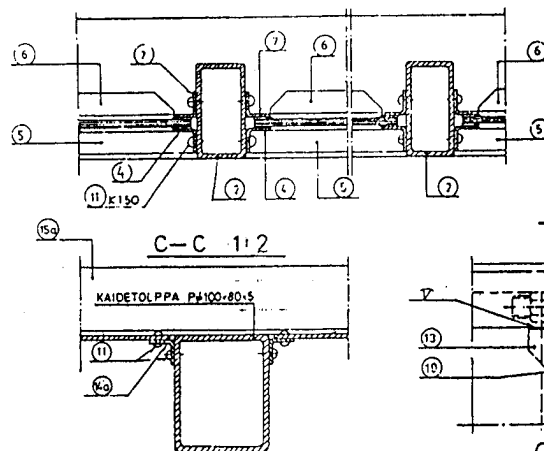


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
--	--	--	--

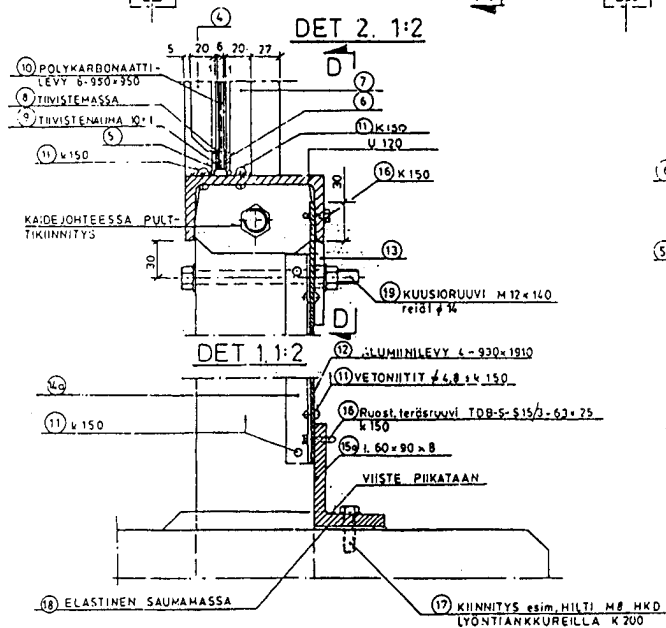

LEVYT: Yläosassa polykarbonaattilöy
Alaosassa alumiinilöy
TERÄS: Fe378, Fe37D ja Fe52D / SFS 200 osaluettelon mukaan
HITSIT: Lasitusliukka WC / SFS 2379

Tukinurkon teräsosejen pintakäsittelyt kuten kaiderungossa, joko
- Kuumaainkitys SYT 3800 / 5,4 kokonaanlaa kaiteen ylä-
- juuhoeseen kiinnittymä; aitaupakeita lehoty hlsit riäsukinkittään
SYT 3800/5,4 mukaan, lai
- Resistluokkaa M4 vastavaa pinnoitusjärjestelmä. Kaiteen
yliohde maalaan koeketussuojan pituudella. Värisävy
kuten aitaupakeissa.

Koketusuusia liittyi Tiehallituksen korkean siltakalteen runkoon (R15/DK1-1), johon voi olla asennettuna polkko ajorajalle (harva siltakalteen DK1-1) tai välipoljetta (lähellä siltakalteen DK1-3). Siltakalteen (DK1-4) säleikö on poistettava koketusuusiin alueelta. Koketusuusiaindella saa käyttää vain korkean reunapainin yhteydessä (DK1-6 tai DK1-10) keräbetonisilla. Vanhoissa silloissa on reunapainin taittamassa uusittava korkeaksi.

Koketusmuolessa nähdäksään.

Päristykseen liittyy asennusohje, osaluettelot, lehdet 2 ja 3
läkintäsuomesta sekä ohjeleirustus 8303 A 1.

[illegible]

